


取付け配管時の注意事項

出荷時、アジャストボルトは基準面間(20°C時)にセットしています。
 取付け時、使用温度における温度補正を行い、アジャストボルトで面間をセットし、配管してください。
 取付け完了後、アジャストボルト部品は取外してください。

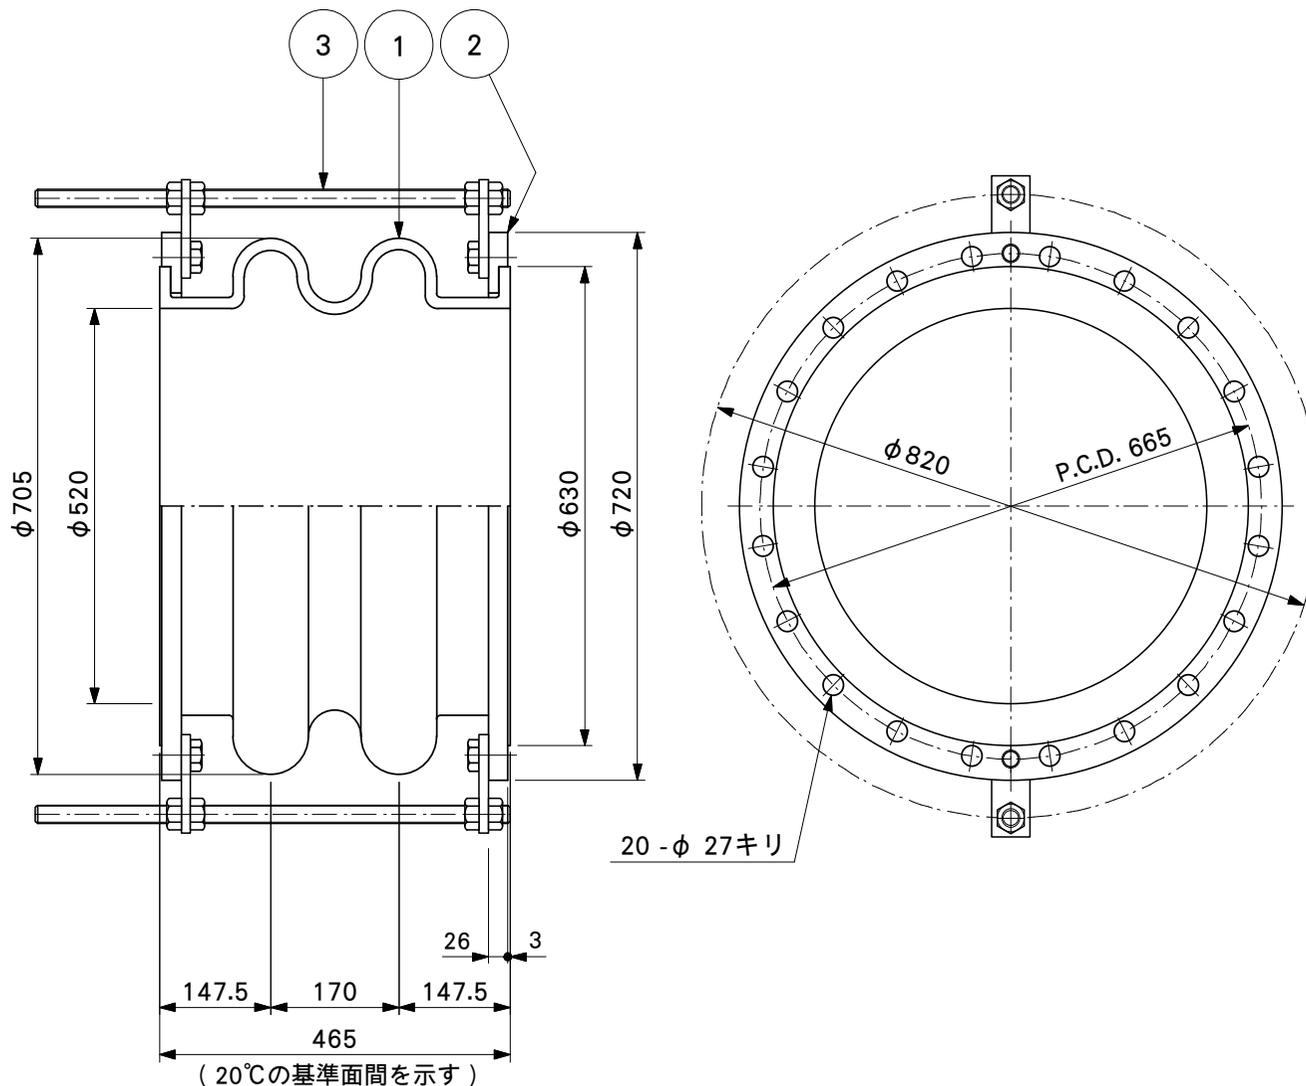

| ゴム材質規格 (EPDM) | | | |
|---------------------|---------|-----|---------|
| 項目 | | 規格値 | |
| 常態物理性 | カタサ | Hs | 50 ± 5 |
| | 引張強さ | MPa | 10 以上 |
| | 伸び | % | 400 以上 |
| 圧縮永久歪試験 (100°Cx70H) | | | % 50 以内 |
| 耐熱老化試験 (100°Cx70H) | カタサ変化 | Hs | + 10 以内 |
| | 引張強さ変化率 | % | - 20 以内 |
| | 伸び変化率 | % | - 30 以内 |

| 性能 | | |
|---------|---------|----------|
| 伸長 (mm) | 圧縮 (mm) | 曲げ角度 (°) |
| 145 | 145 | 45 |

| 偏芯性能 | |
|-----------|---------------|
| 標準偏芯 (mm) | 地震時の許容偏芯 (mm) |
| ± 140 | ± 280 |

| 3 | アジャストボルト | SS400 | 2 | |
|------------|--|------------------|------------|-------|
| 2 | フランジ | SS400 | 2 | 垂鉛メッキ |
| 1 | 継手本体 | EPDM | 1 | |
| No. | 品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
| 名称 | MECジョイント 排水管用ゴム伸縮継手 φ 550 LF-2 (JIS 5K) | | | |
| 検図 | M. Okuda | 尺度 | S = 1 / 10 | |
| 製図 | T. Nishihara | 日付 | 2019.10.16 | |
| MEC | | メイコーエンジニアリング株式会社 | | |
| 図番 | LF-50004 | | | △ |

備考:
SS400は垂鉛メッキ (HDZ55) とする

※ 改良の為、仕様・寸法等を変更することがあります。